


FM - FE elosztó

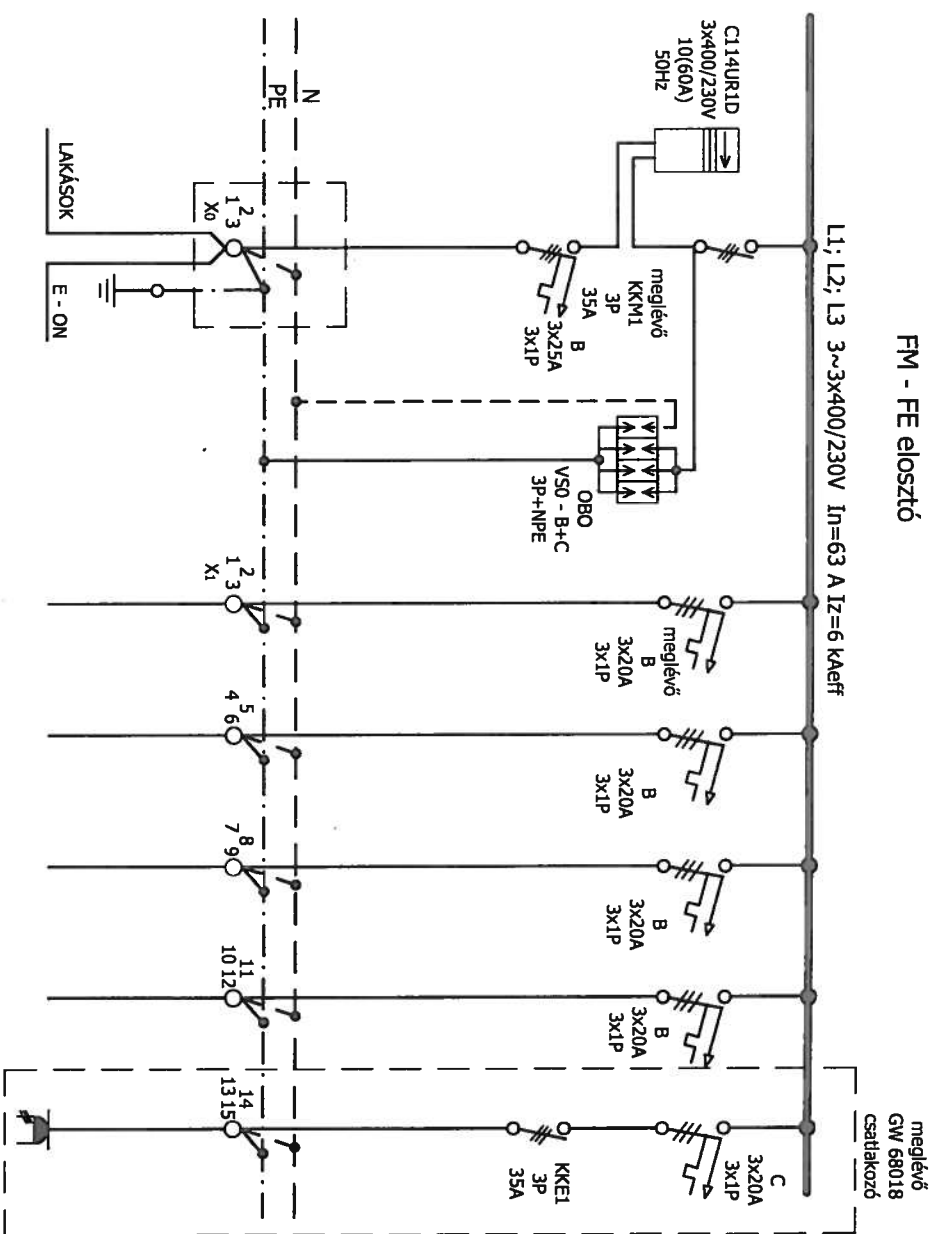

MEGNEVEZÉS	BETÁPLÁS	TÚLFESZ. VÉDELME	E-1	E-2	E-3	E-4	CSATLAKOZÓ
TELJESÍTMÉNY (kW)	15 000	---	6000	4000	3000	2000	10 000
ÁRAMERŐSSÉG (A)	25	---	12,0	7,0	6,0	4,0	20
KERESZTMETSZET (mm ²)	meglévő	---	5x6 ²	5x6 ²	5x6 ²	5x6 ²	---
VEZETÉK	meglévő	---	MCu	MCu	MCu	MCu	---

FM - FE


meglévő áthelyezve

lángmentesített szekrény
700 x 700 x 250mm


Feliratok

1. Főkapcsoló

2. 400V



E-1 elosztó

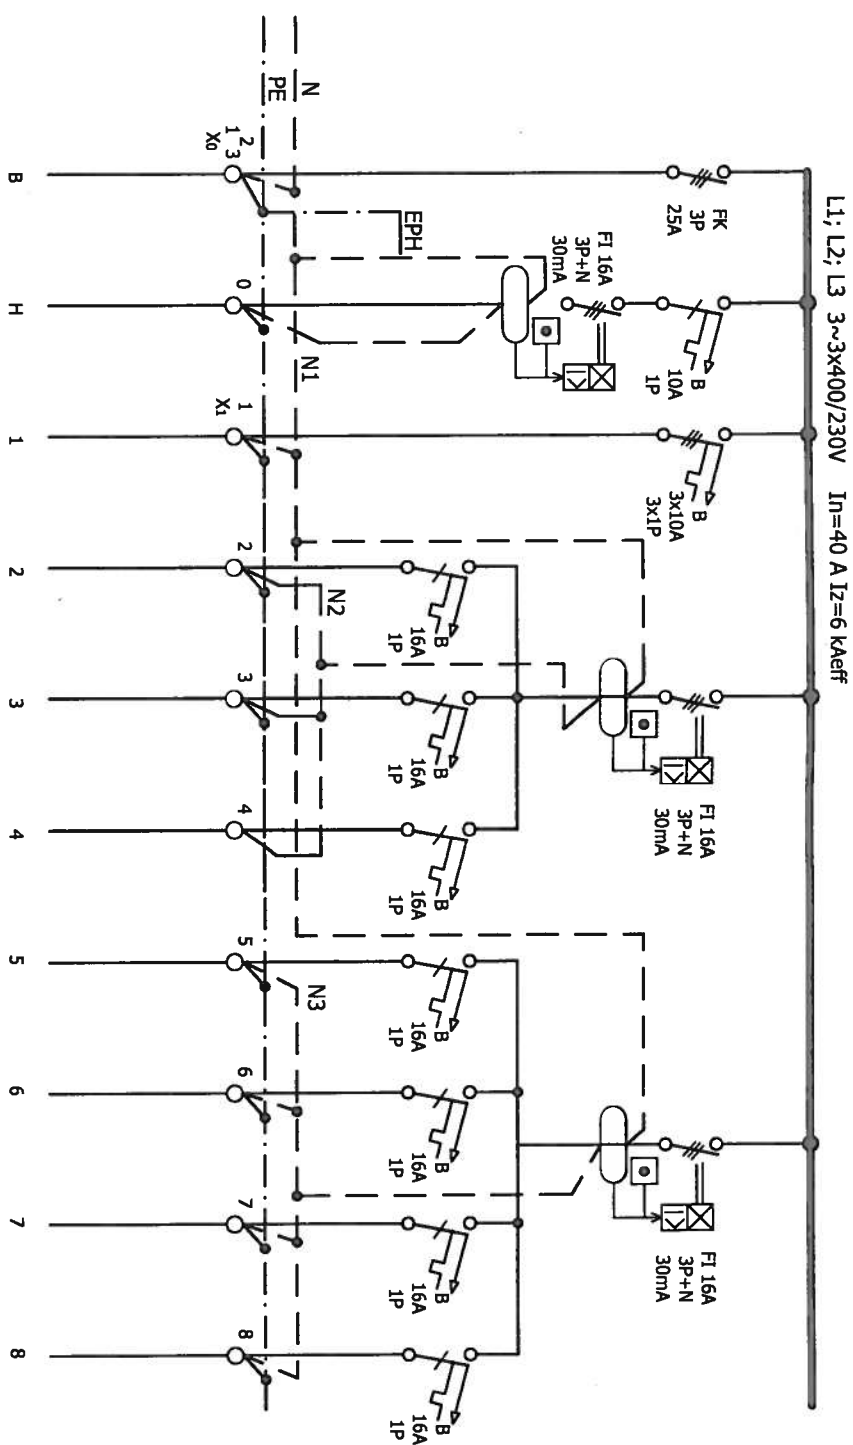

BETÁPLÁS	HŰTŐGÉPEK	VILÁGÍTÁS	1	2	3	4	5	6	7	8
12920/6000	200	720	2000	2000	2000	1500	1500	1500	1500	1500
2,3/12	1,10	1,21	9,09	9,09	9,09	6,81	6,81	6,81	6,81	6,81
5x6 ²	3x2,5 ²	5x1,5 ²	3x2,5 ²							
MCu	MCu	MCu	MCu							

E - 1


300 x 300 x 90mm

2x12 modul

Feliratok

1. Főkapcsoló

2. 400V



Érintésvédelem: Nullázás (TN)
Áramvédőkapcsoló (ÁVK)

BARY - LUX VILLAMOS TERVEZŐ ÉS SZOLGÁLTATÓ Bt.

8200 Veszprém, Lóczy u.20/B. 1.em. /3

Nagyalásny Község Önkormányzata
8484 Nagyalásny, Kossuth L. u. 29

Rajzszám: V-3/1

Orvosi rendelő, védőnői tanácsadó és fogorvosi
rendelő átalakítás kivitelezési terve

Rajz: FM - FE és E-1 jelű elosztó terve

8484 Nagyalásny, Béke tér 5.

Dátum:

2018. január

Lépték:

M 1:---

Villamosmérnöki tervező: BARRY LUX Bt.

8484 Nagyalásny, Kossuth L. u. 29

Adószám: 27265076-1-19