



BŐVÍTÉS

MEGLÉVŐ ÉPÜLET

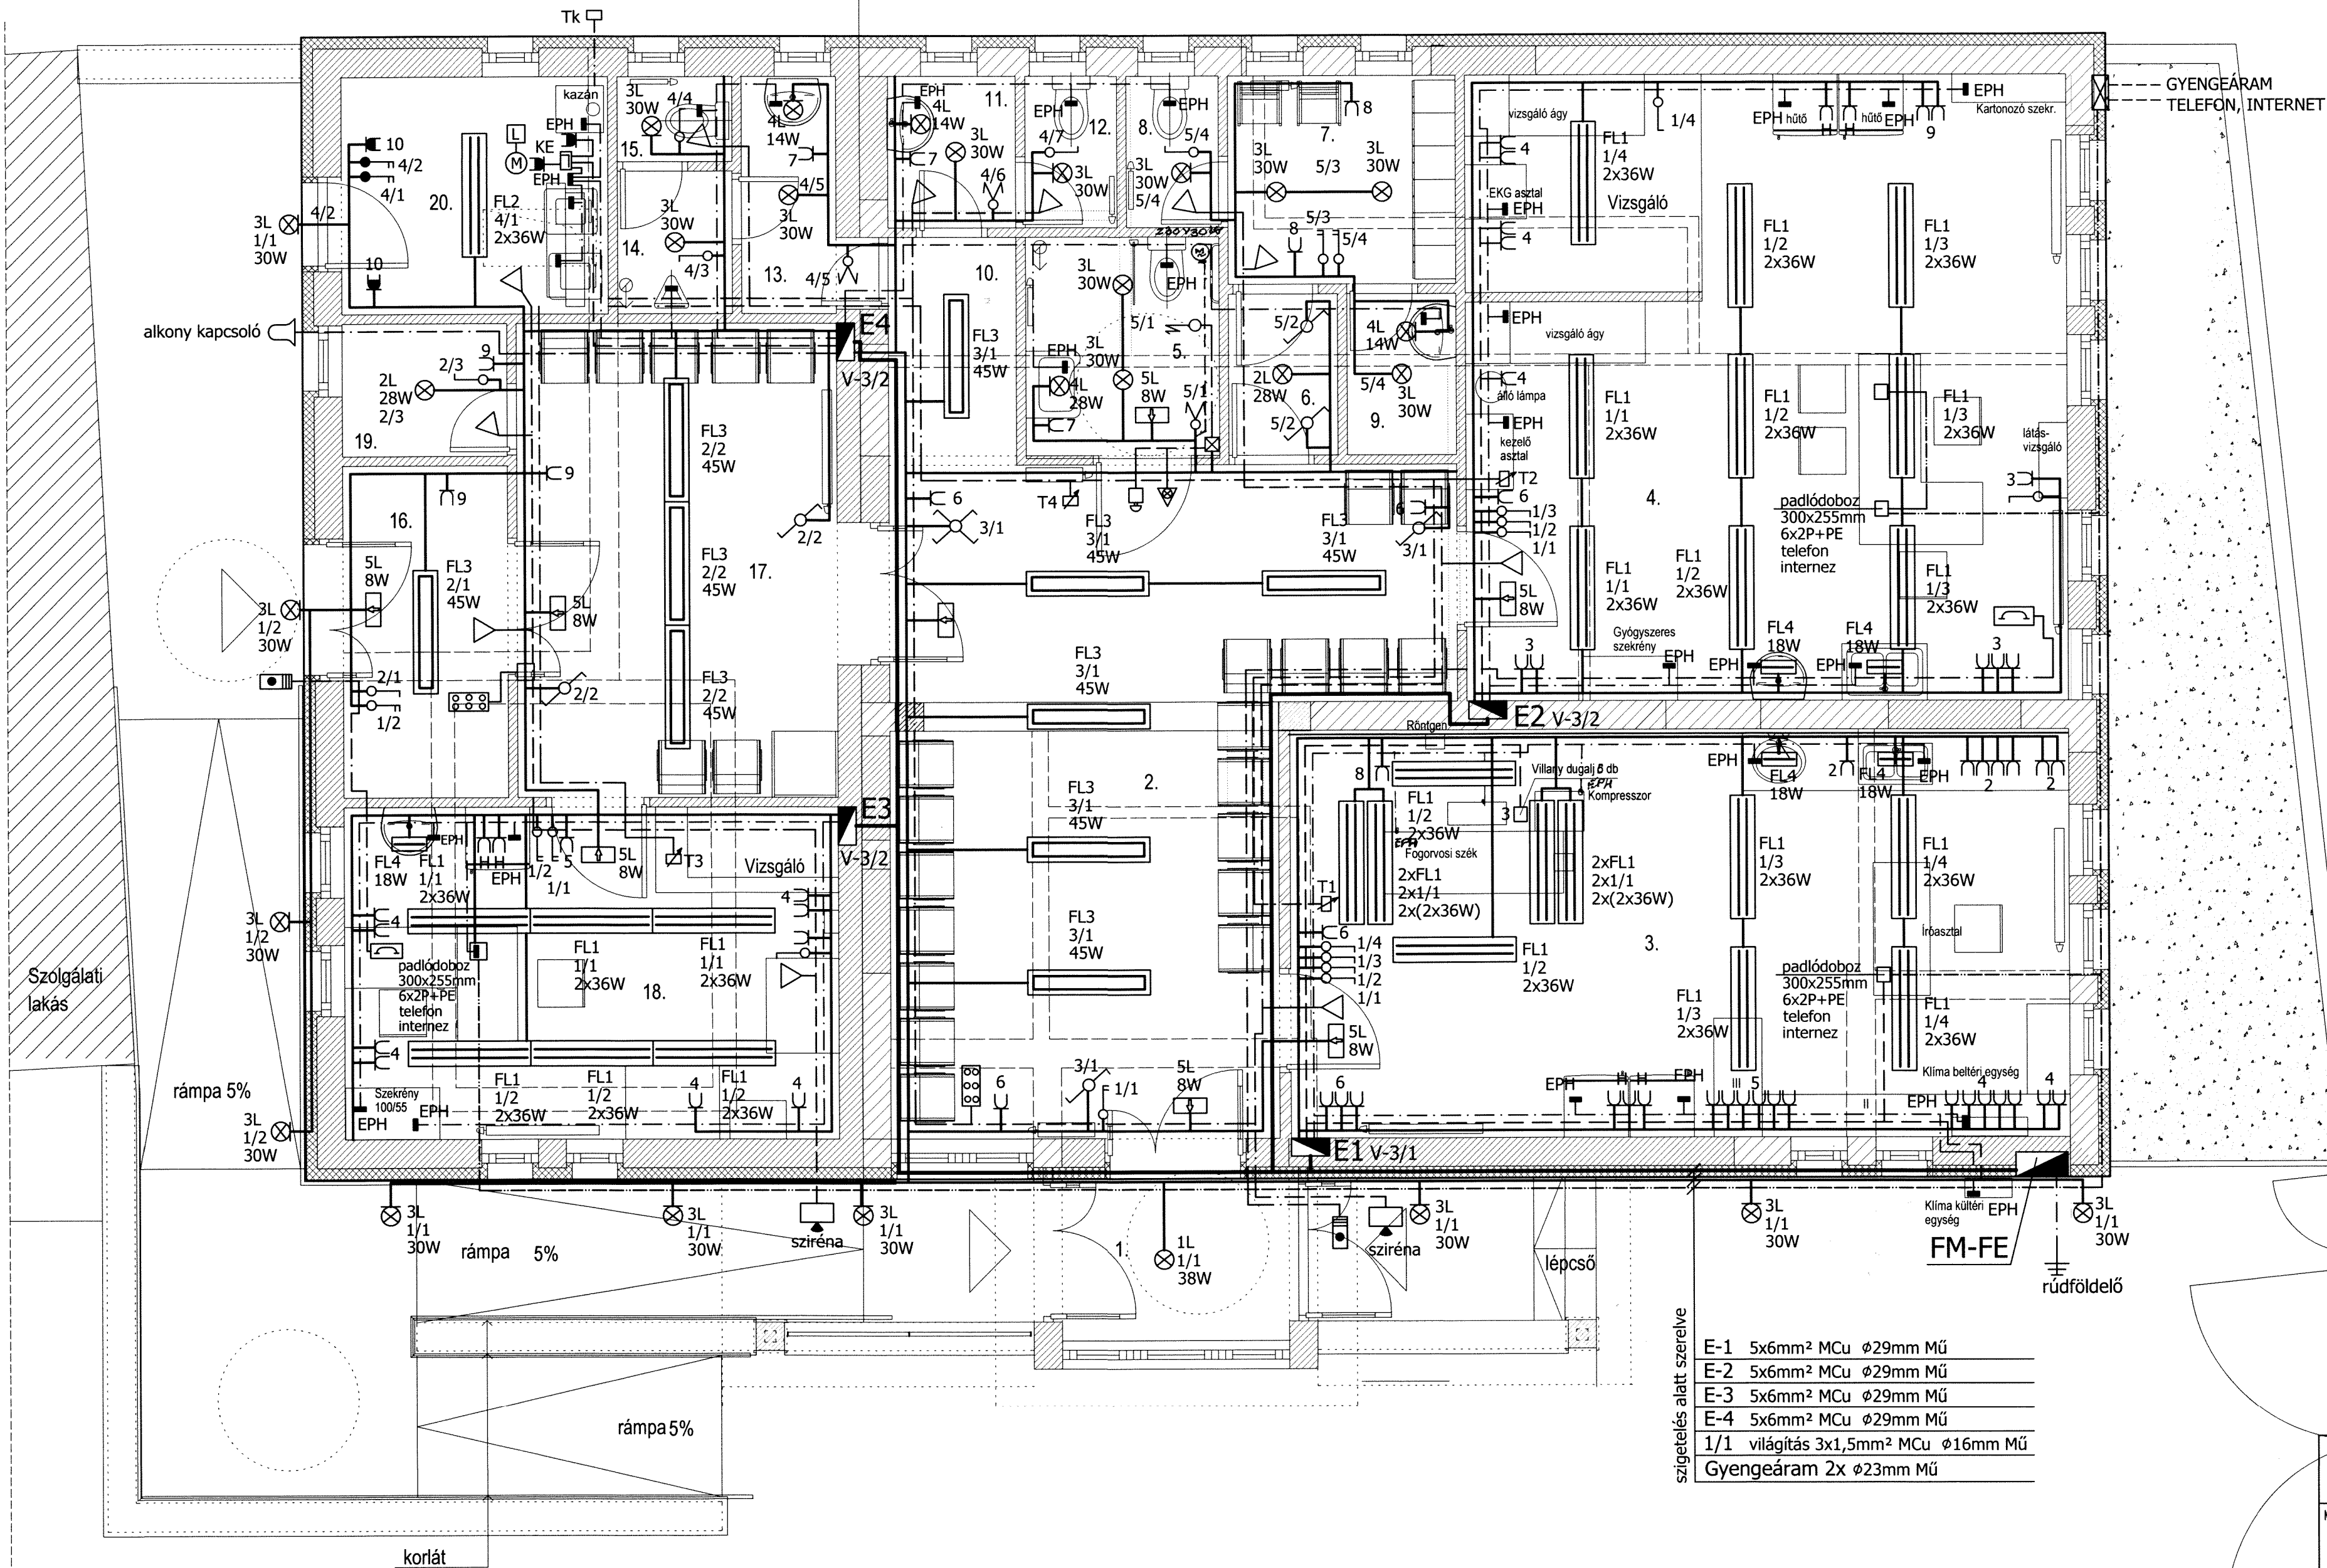

szigetelés alatt szerelve

E-1 5x6mm<sup>2</sup> MCu Ø29mm Mű  
E-2 5x6mm<sup>2</sup> MCu Ø29mm Mű  
E-3 5x6mm<sup>2</sup> MCu Ø29mm Mű  
E-4 5x6mm<sup>2</sup> MCu Ø29mm Mű  
1/1 világítás 3x1,5mm<sup>2</sup> MCu Ø16mm Mű  
Gyengeáram 2x Ø23mm Mű

BARY - LUX VILLAMOS TERVEZŐ és SZOLGÁLTATÓ Bt.  
8200 Veszprém, Lóczy u.20/B. I.em. /3

Megbízó: Nagyalásány Község Önkormányzata 8484 Nagyalásány, Kossuth L. u. 29		Rajtszám: <b>V-1</b>	
Terv: Orvosi rendelő, védőnői tanácsadó és fogorvosi rendelő átalakítás kiviteli terve		Rajz: <b>Villanszerelés terve</b>	
Helyszín: 8484 Nagyalásány, Béke tér 5. Hrsz: 19		Dátum: 2018. január	Lépték: M 1:50
Villamosmérnöki tervező: <b>Bárany Attila</b> V-T/19-0188/2019		Adószám: 27266078-1-19	