




E-2 elosztó Háziönvös

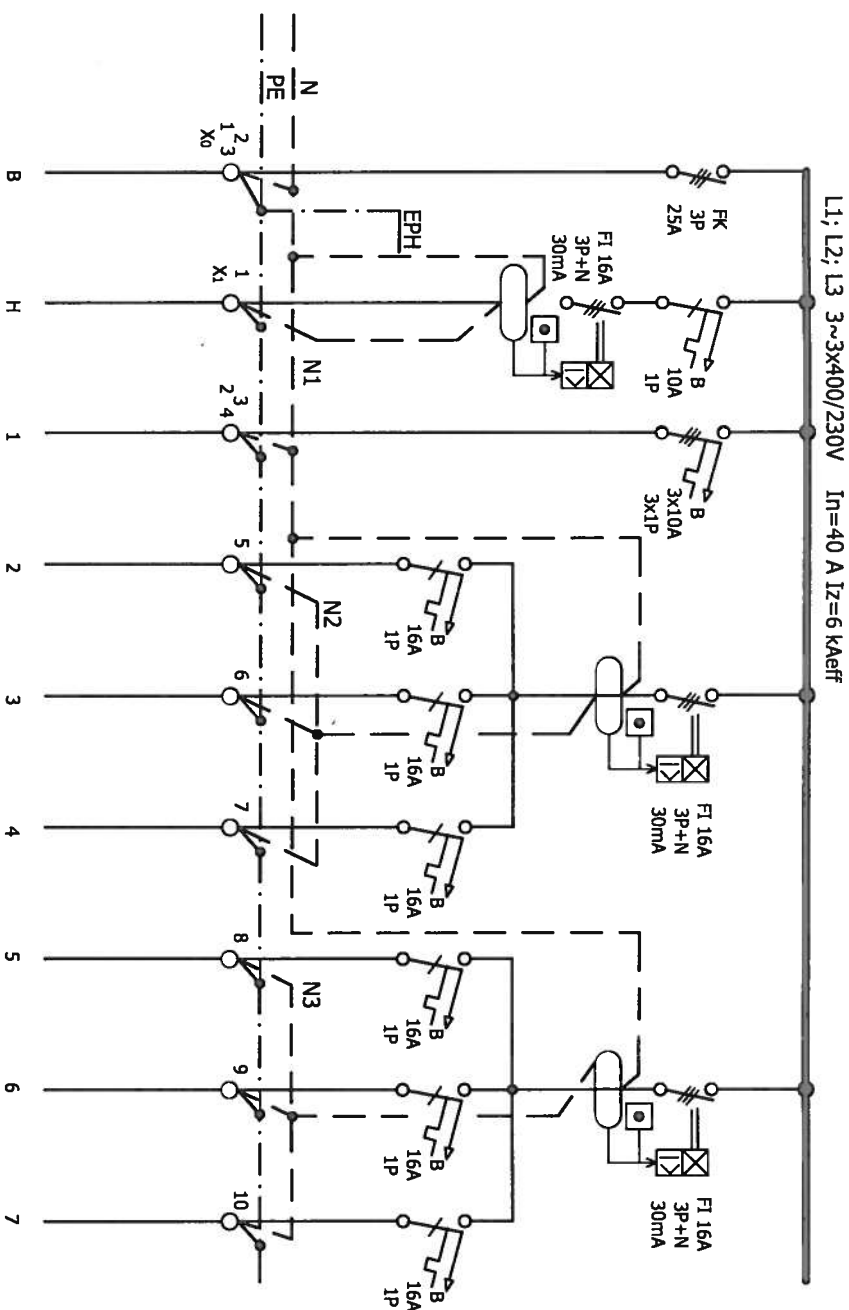


MEGNEVEZÉS	BETÁPLÁLÁS	HÜTŐGÉPEK	VILÁGÍTÁS	1	2	3	4	5	6	7
TELEJTÍMÉNY (kW)	9884/4000	200	684	2000	2000	2000	1500	1500	1500	1500
ÁRAMERŐSÉG (A)	17,6/7,2	0,90	1,20	9,09	9,09	9,09	6,9	6,9	6,9	6,9
KERESZTMETSZET (mm ²)	5x6 ²	3x2,5 ²	5x1,5 ²	3x2,5 ²						
VEZETÉK	MCu	MCu	MCu	MCu						



E-3 elosztó Védőnő

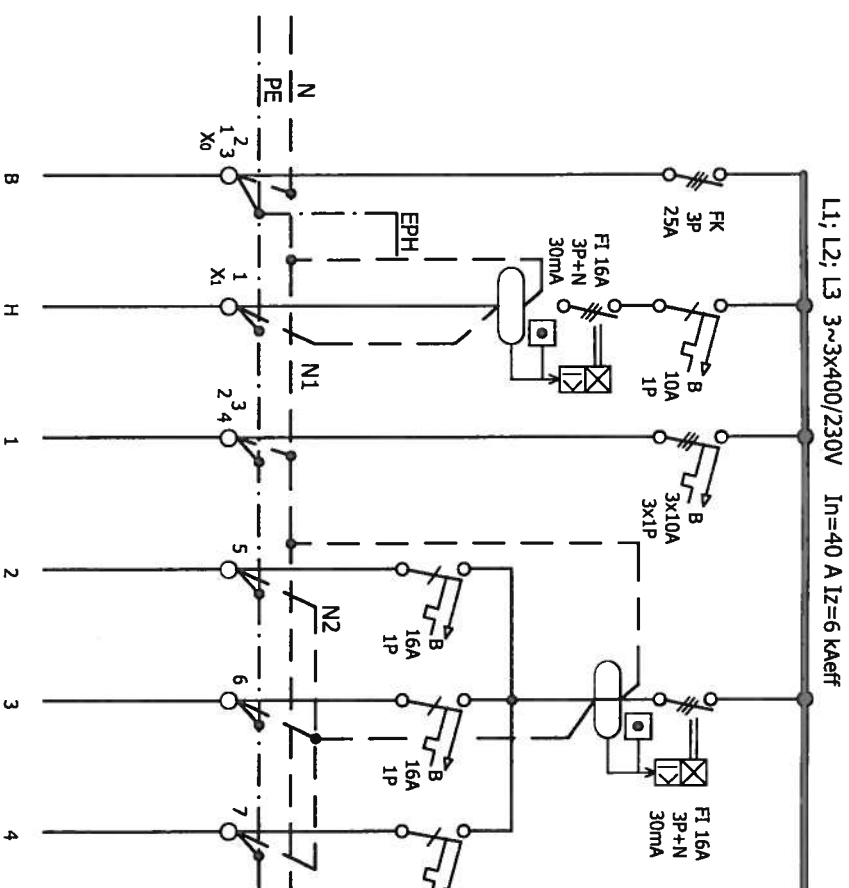

BETÁPLÁLÁS	HÜTŐGÉPEK	VILÁGÍTÁS	1	2	3	4
6550/3500	100	450	2000	2000	2000	2000
11,7/6,2	0,45	0,76	9,09	9,09	9,09	9,09
5x4 ²	3x2,5 ²	5x1,5 ²	3x2,5 ²			
MCu	MCu	MCu	MCu			



Érintésvédelem: Nullázás (TN)
Áramvédőkapcsoló (ÁVK)

BARY - LUX VILAMOS TERVEZŐ és SZOLGÁLTATÓ Bt.	
8200 Veszprém, Lóczy u.20/B. I.em. /3	
Rajzszám: V-3/2	
Nagyalásny Község Önkormányzata	
8484 Nagyalásny, Kossuth L. u. 29	
Rajz: Orvosi rendelő, védőnői tanácsadó és fogorvosi rendelő átalakítás kivitelezési terve	
8484 Nagyalásny, Béke tér 5.	
Dátum: 2018. január	Lépték: M 1:---
Villamosmérnöki tervező: Balfány Árpád Veszprém, Lóczy L. u. 20/B. 1/3 Tel.: 06-88/421-526	
V-T/19-01/64/3019 Adószám: 27266076-1-19	